
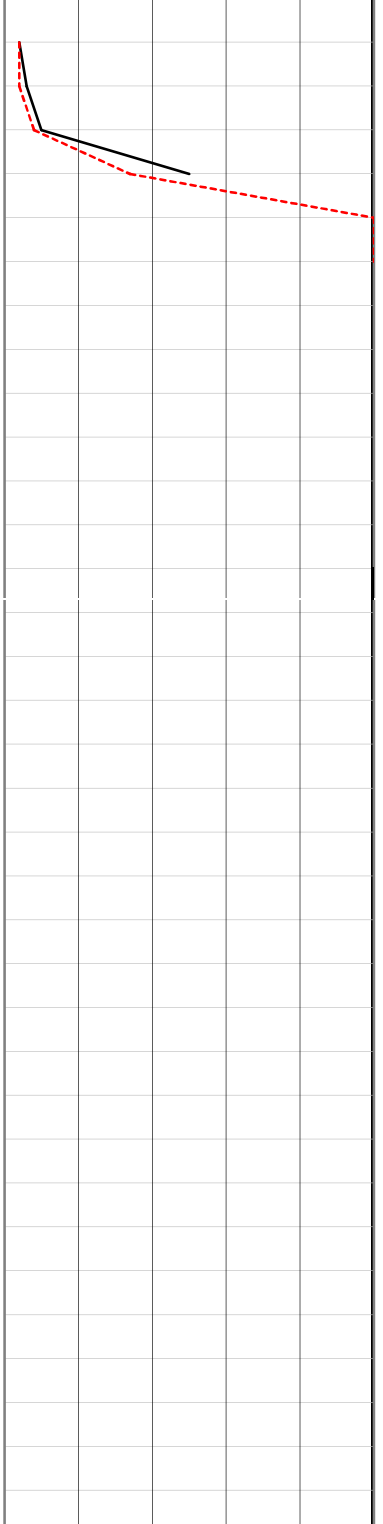


Relatório de Sondagem

N° 02/003

Furo SP 2 Cota 0,00

 SPT - Standart Penetration Test
Camadas - Classificação dos solos


Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Classificação dos solos	SPT
	TC	0	Não foi encontrado N.A.	2	2			Areia siltosa, marrom avermelhada, fofa a pouco compacta	
				2	3				
				4	5		3,48		
	TH			17	25			Areia fina siltosa, marrom c/ manchas cinzas, compacta a muito compacta	
				50			6,10		
				50					

Profundidade nível d'agua		Amostrador		Revestimento Ø 2 3/8 "		Data	
Inicial	m 16/05/2017	Ø interno	1 3/8 "	Peso	65,0 kg	Início 16/05/2017	
Final	m 16/05/2017	Ø externo	2 "	Altura de queda	75,0 cm	Término 16/05/2017	

Obs: 0-6,10m- Solo residual

Sondador:	Rodrigo	Eng:	Geol. Maisa C Pinhotti Aguiar	02/06/2017	Folha 01
-----------	---------	------	-------------------------------	------------	----------